

编号：EBA 20240700

# PAL

## 自动化产品电磁兼容检验合格 注册备案证书

兹 证 明

### 福氏新能源技术（上海）有限公司

（上海市浦东新区叠桥路 128 号 1 幢 3 楼 A 区）

### FS-CCU-G1211 储能协调控制器




符合产品注册备案条件



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1379

本证书与编号为 GZN24050036 的检验报告同时使用有效

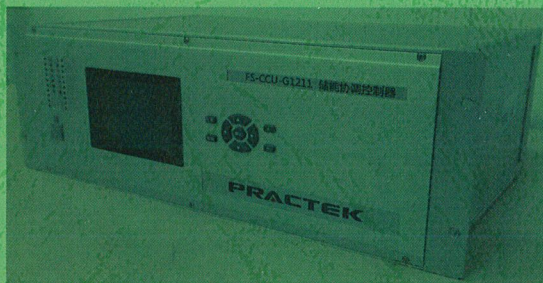

发证单位：国家输配电安全控制设备质量  
检验检测中心  
国网电力科学研究院有限公司  
实验验证中心

中心代表：万德春

万德春

发证日期：2024 年 7 月 3 日

有效期至：2028 年 7 月 2 日

## 电磁兼容检验项目及结论

序号	测试项目	依据标准	达到等级或试验值	结论
1	辐射发射	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	符合 A 类限值	合格
2	传导发射	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	符合 A 类限值	合格
3	静电放电	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	空气放电： ±15kV 接触放电： ±8kV	合格
4	辐射射频电磁场	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	10V/m	合格
5	快速瞬变	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	A 类	合格
6	慢速阻尼振荡波	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	共模：2.5kV 差模：1kV	合格
7	浪涌	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	A 类	合格
8	射频场感应的传导骚扰	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	10V	合格
9	工频	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	A 级	合格
10	工频磁场	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	持续磁场： 100A/m 短时磁场： 1000A/m	合格
11	电压暂降	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	70%/500ms 40%/200ms 0%/100ms	合格
12	电压中断	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	0%/5s	合格
13	直流中的交流分量（纹波）	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	15%U <sub>n</sub> /100Hz	合格
14	缓降/缓升	GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求	缓降历时 60s 电源关断 5min 缓升历时 60s	合格
15	脉冲磁场抗扰度	GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验	5 级	合格
16	阻尼振荡磁场抗扰度	GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验	5 级	合格